


Entrare nel sito WWW.ASSOFRIGORISTI.IT e fare il LOGIN

Selezionare dal menù SERVIZI AGLI ASSOCIATI la voce FORUM

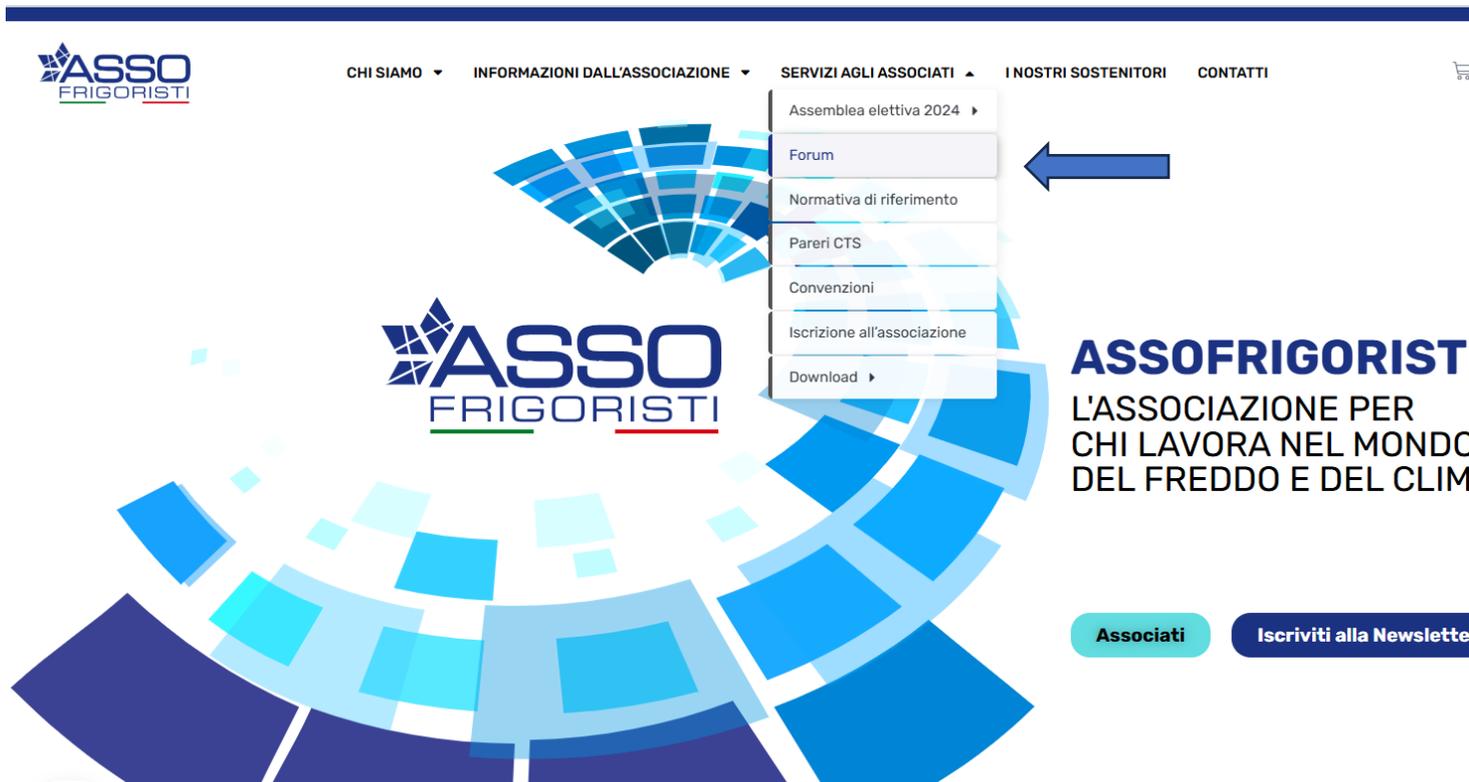

CHI SIAMO ▾

INFORMAZIONI DALL'ASSOCIAZIONE ▾

SERVIZI AGLI ASSOCIATI ▾

I NOSTRI SOSTENITORI

CONTATTI



AREA RISERVATA →

FORUM

Un'anteprima di un servizio fondamentale per i nostri associati: il Forum.



Qui trovate quesiti tecnici a cui il nostro Comitato Tecnico Scientifico dà risposta, per una migliore comprensione delle norme e applicazione tecnica.

▲ Comunicazione installazione piccoli impianti

Alla banca dati vanno comunicate anche le installazioni di impianti con contenuto di gas refrigerante avente carica totale inferiore ai 2 chilogrammi?

Risposta:

Nella Banca dati F-gas vanno registrate tutte le apparecchiature che contengono refrigeranti HFC indistintamente dalla loro quantità o Gwp equivalente. Poi in base al GWP determinato dalla carica di refrigerante si dovrà verificare se c'è l'obbligo di visite di controllo periodico ricordando che sono esenti le apparecchiature che contengono meno di 5 ton Co2 equivalente. In caso di riparazione per perdita di una apparecchiatura con meno di 5 ton Co2 equivalente si deve obbligatoriamente fare la registrazione dell'intervento nella banca dati F-gas e non è obbligatoria la visita entro 30 gg. Per le apparecchiature superiori alle 5 ton Co2 equivalente ci si deve riferire al Reg. Eu 517/2014.

▲ Trasporto refrigeranti



Selezionare l' ARGOMENTO di interesse : è possibile fare una ricerca per PAROLA CHIAVE

ASSO FRIGORISTI CHI SIAMO ▾ INFORMAZIONI DALL'ASSOCIAZIONE ▾ SERVIZI AGLI ASSOCIATI ▾ I NOSTRI SOSTENITORI CONTATTI Benvenuto Utente

FORUM

Questo spazio è dedicato ai quesiti posti dagli associati al Comitato Tecnico Scientifico. Ogni quesito è posto in forma anonima in modo da tutelare la privacy del richiedente.

Informiamo che le risposte del CTS hanno valore di mero parere tecnico, senza alcun vincolo per i terzi e senza alcuna utilizzabilità in sede di contenzioso.

Q Cerca nel forum...

Cerca per Tag: **operatore** **siamoscopio** **utilizzatore**

Associazione 1 anno, 3 mesi fa	Banca Dati F-GAS 4 giorni fa	Formazione competenza 4 mesi, 1 settimana fa
Gestione documenti 4 giorni, 1 ora fa	Gestione fiscale 1 anno, 11 mesi fa	Gestione gas refrigeranti 2 settimane, 6 giorni fa
Gestione rifiuti 1 anno, 8 mesi fa	HVAC Climatizzazione 10 mesi, 2 settimane fa	

Annotations: A red arrow points to the search bar. A blue arrow points to the 'Formazione competenza' card.

Consultare i quesiti già in ARCHIVIO

ASSO FRIGORISTI CHI SIAMO ▾ INFORMAZIONI DALL'ASSOCIAZIONE ▾ SERVIZI AGLI ASSOCIATI ▾ I NOSTRI SOSTENITORI CONTATTI Benvenuto Utente

Tutte le discussioni

COMUNICAZIONE FGAS E RCEE 2 un associato ha risposto 4 giorni fa 1 Membro - 0 Risposte	Banca Dati F-GAS
Obbligo di progetto impianto 40.000 frigoriferi/ora CTS ASSOFRIGORISTI ha risposto 4 giorni, 1 ora fa 2 Membri - 2 Risposte	Gestione documenti
alcune richieste sulla compilazione di libretto e inserimento in catasto un associato ha risposto 4 giorni, 2 ore fa 1 Membro - 0 Risposte	Gestione documenti
CHIRIMENTI BANCA DATI FGAS CTS ASSOFRIGORISTI ha risposto 1 settimana, 3 giorni fa 2 Membri - 1 Risposta	Banca Dati F-GAS
Registro cartaceo CTS ASSOFRIGORISTI ha risposto 1 settimana, 4 giorni fa 2 Membri - 1 Risposta	Banca Dati F-GAS
Mancato avvertimento uso gas 404A/507 vergine Banca Dati CTS ASSOFRIGORISTI ha risposto 1 settimana, 6 giorni fa 2 Membri - 1 Risposta	Banca Dati F-GAS
COMPENSAZIONE REF. PER SPOSTAMENTO UNITA' ESTERNE CTS ASSOFRIGORISTI ha risposto 2 settimane, 5 giorni fa 4 Membri - 6 Risposte	Banca Dati F-GAS
CHIARIMENTO FGAS PER R404A CTS ASSOFRIGORISTI ha risposto 2 settimane, 5 giorni fa 3 Membri - 3 Risposte	Banca Dati F-GAS
divieto del cliente a sostituire il gas R404A CTS ASSOFRIGORISTI ha risposto 2 settimane, 6 giorni fa 2 Membri - 1 Risposta	Gestione gas refrigeranti
R454B un associato ha risposto 3 settimane fa 1 Membro - 0 Risposte	Banca Dati F-GAS

Annotation: A red arrow points to the 'Gestione documenti' button in the second row.